# Homologatie Volley Belgium - LIGA Dames

**Geldig tot einde seizoen** **2025 - 26**

Sporthal:

# Diepvenneke (zaal -2-)

Club: **AT-1026**

**SERVANTES VOLLEY NOORDERKEMPEN VOSSELAAR-MERKSPLAS-VLIMMEREN**

Diepvenneke 43

**2350 Vosselaar**

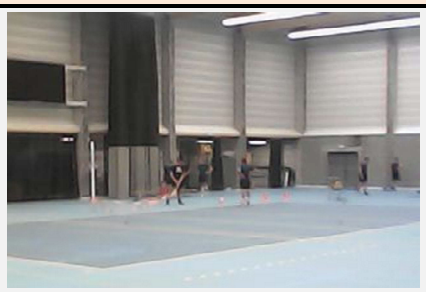

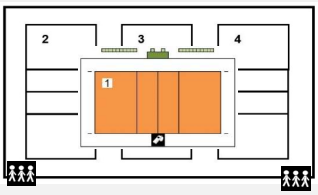


Te respecteren wedstrijdopstelling

## Wedstrijdomgeving

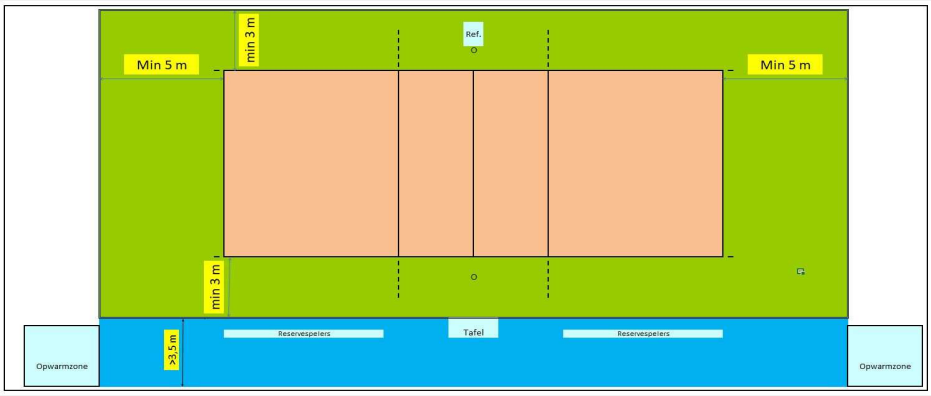


In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd
Enkel toegelaten te spelen op het centrale terrein

## Afmetingen

| | | | | | Links A | Rechts B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toeschouwers** Max. Toegelaten | | Lengte: | 43,80 m | Vrije zone speelveld | 6,50 m | 6,50 m |
| | | | | Zone tot toeschouwers | | |
| Pers: | | | | | Scheidsr. | Officiëlen |
| Licht: | 1093 | Breedte: | 27 m | Vrije zone speelveld | 5 m | 5 m |
| | | | | Zone officials | | 2,50 m |
| | | | | Zone tot toeschouwers | 2 m | |
| Vloer: | schokabsorberend synthetisch | Hoogte: | 9,12 m | Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 28 m x 15 m | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorebord | digitaal | Ruimte Administratie | ok | Kleedkamer ploegen | 4 |
| Verwarming | ok | Ruimte dopingcontrole (+WC) | ok | Kleedkamer officials | 3 |
| Geluidsinstallatie | ok | | | Kleedkamer andere | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereiste codes | B | B | B | A | B | B | B | A | A | C | A | A |
| Homologatiecode zaal | A | A | A | A | B | B | B | A | A | B | A | A |

## Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Opwarmingszones worden tijdens de wedstrijd afgebakend

**Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.**

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

## VEREISTE CODES Liga H + D 2023

| Code | | | OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES |
|---|---|---|---|
| 1 | Vrije zone | B | min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter achterlijn |
| 2 | Hoogte | B | min. 7 m |
| 3 | Verlichting | B | min. 750 lux |
| 4 | Vloer | A | Harde ondergrond **met** schokabsorberende vloerconstructie |
| 5 | Lijnen | B | Speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig) |
| 6 | Palen | B | Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten. |
| 7 | Platform scheidsr | B | Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid |
| 8 | Kleedk spelers | A | Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches |
| 9 | Kleedk scheidsr | A | Met douche |
| 10 | EHBO | C | Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator ) |
| 11 | Verwarming | A | Minimum 16°C |
| 12 | Opwarmingsruimte | A | Opwarmingsruimte ca 3 x 3 m - afgebakend. |

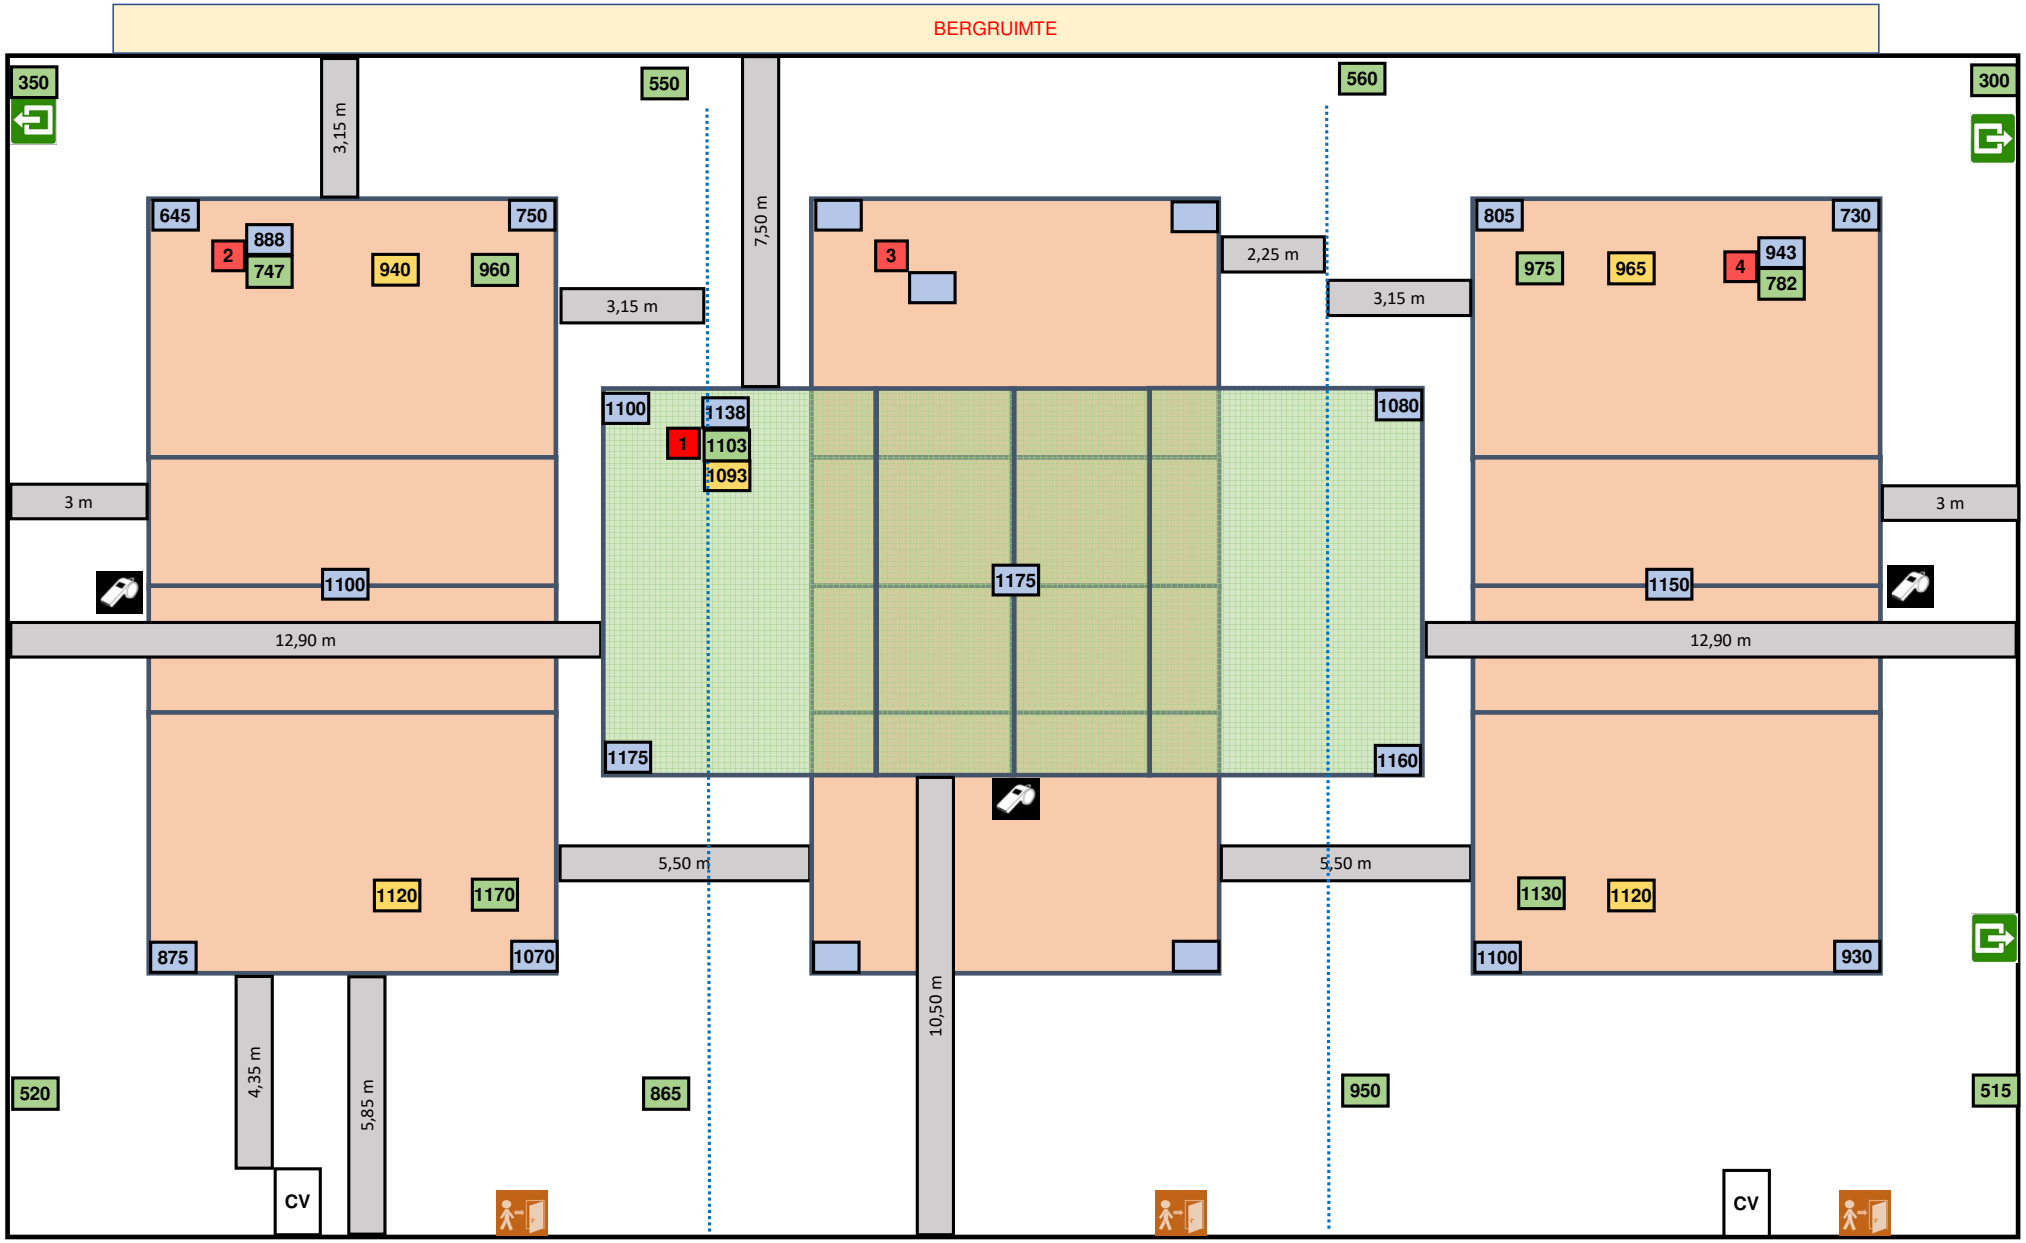


CV op 8,80 m hoogte

Lichtmeting op 100 % vermogen

Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 3 m en 3 / 5 m

Lichtmeting vrije zone T2 en T4 = 3 / 3 m

**27/07/2025**

**2-OPM-2350-1B-Vosselaar Nat new**