

Homologatie Volley Belgium - Nationale 1

Geldig tot einde seizoen **2025 - 26**



Sporthal

DE SPORTSTEK - Blauwe Zaal

Club: **O-0738**



Nieuwstraat 60d

VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS

9190 Stekene



Wedstrijdomgeving

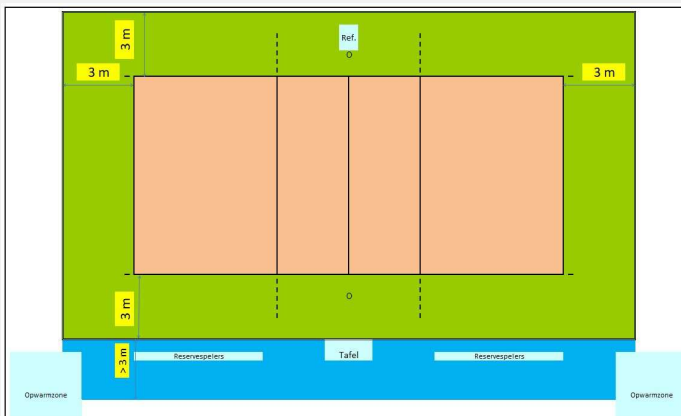

Te respecteren wedstrijdopstelling

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd

Reeks: NAT 1 - H

Afmetingen

<u>Toeschouwers</u> Max. Toegelaten		Lengte:	48 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)								minimum 3 m				
Licht:	580		Breedte:	32,50 m	Vrije zone speelveld								minimum 3 m			
Vloer:	Ondergrond: Bekleding:	schokabsorberend synthetisch	Hoogte:	9,50 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 24 m x 15 m											
Scorebord	Handscorebord / Digitaal		Ruimte Administratie					ok			Kleedkamer ploegen				8	
Verwarming	ok		Ruimte dopingcontrole (+WC)					ok			Kleedkamer officials				2	
Vereiste codes				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Homologatiecode veld:				1	B	A	C	A	B	B	B	A	A	B	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	C min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	B min. 7 m
3 Verlichting	D min. 400 lux
4 Vloer	B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	A Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9 Kleedk scheidsr	A Met douche
10 EHBO	C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11 Verwarming	A Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	B Opwarmingsruimte - niet afgebakend - beperkte ruimte.

