
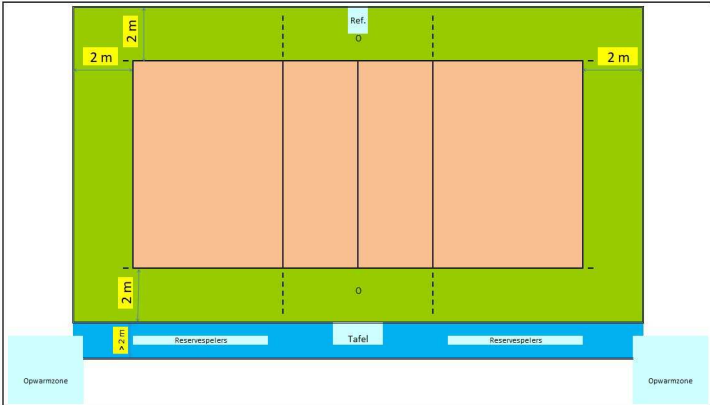



Homologatie Volley Belgium - Nationale 3				Geldig tot einde seizoen 2025 - 26	
		Sporthal			
		BOSVELD			
Club: VB-0431		Heirbaan 10			
VBT MACHELEN		1830 Machelen			
		Wedstrijdomgeving			
 Te respecteren wedstrijdopstelling		 In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.			
Reeks: NAT 3 - H		Afmetingen			
Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	48,30 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	
Licht:		Breedte:	30 m	Vrije zone speelveld	
Vloer: Ondergrond: schokabsorberend Bekleding: synthetisch		Hoogte:	8,83 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22 m x 13 m	
Scorebord	Handscorebord	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	6
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2
Vereiste codes		1	2	3	4
Homologatiecode veld: 4		D	C	E	B
		C	B	C	A
		C	B	B	A
		A	A	B	A
		A	B	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2023		
Code		OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	D min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	C min. 6,50 m
3	Verlichting	E min. 300 lux
4	Vloer	B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	B Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches
9	Kleedk scheidsr	B Met enkel lavabo
10	EHBO	C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A Minimum 16°C
12	Opwarmingsruimte	B Opwarmingsruimte naast wisselbank - niet afgebakend - beperkte ruimte.

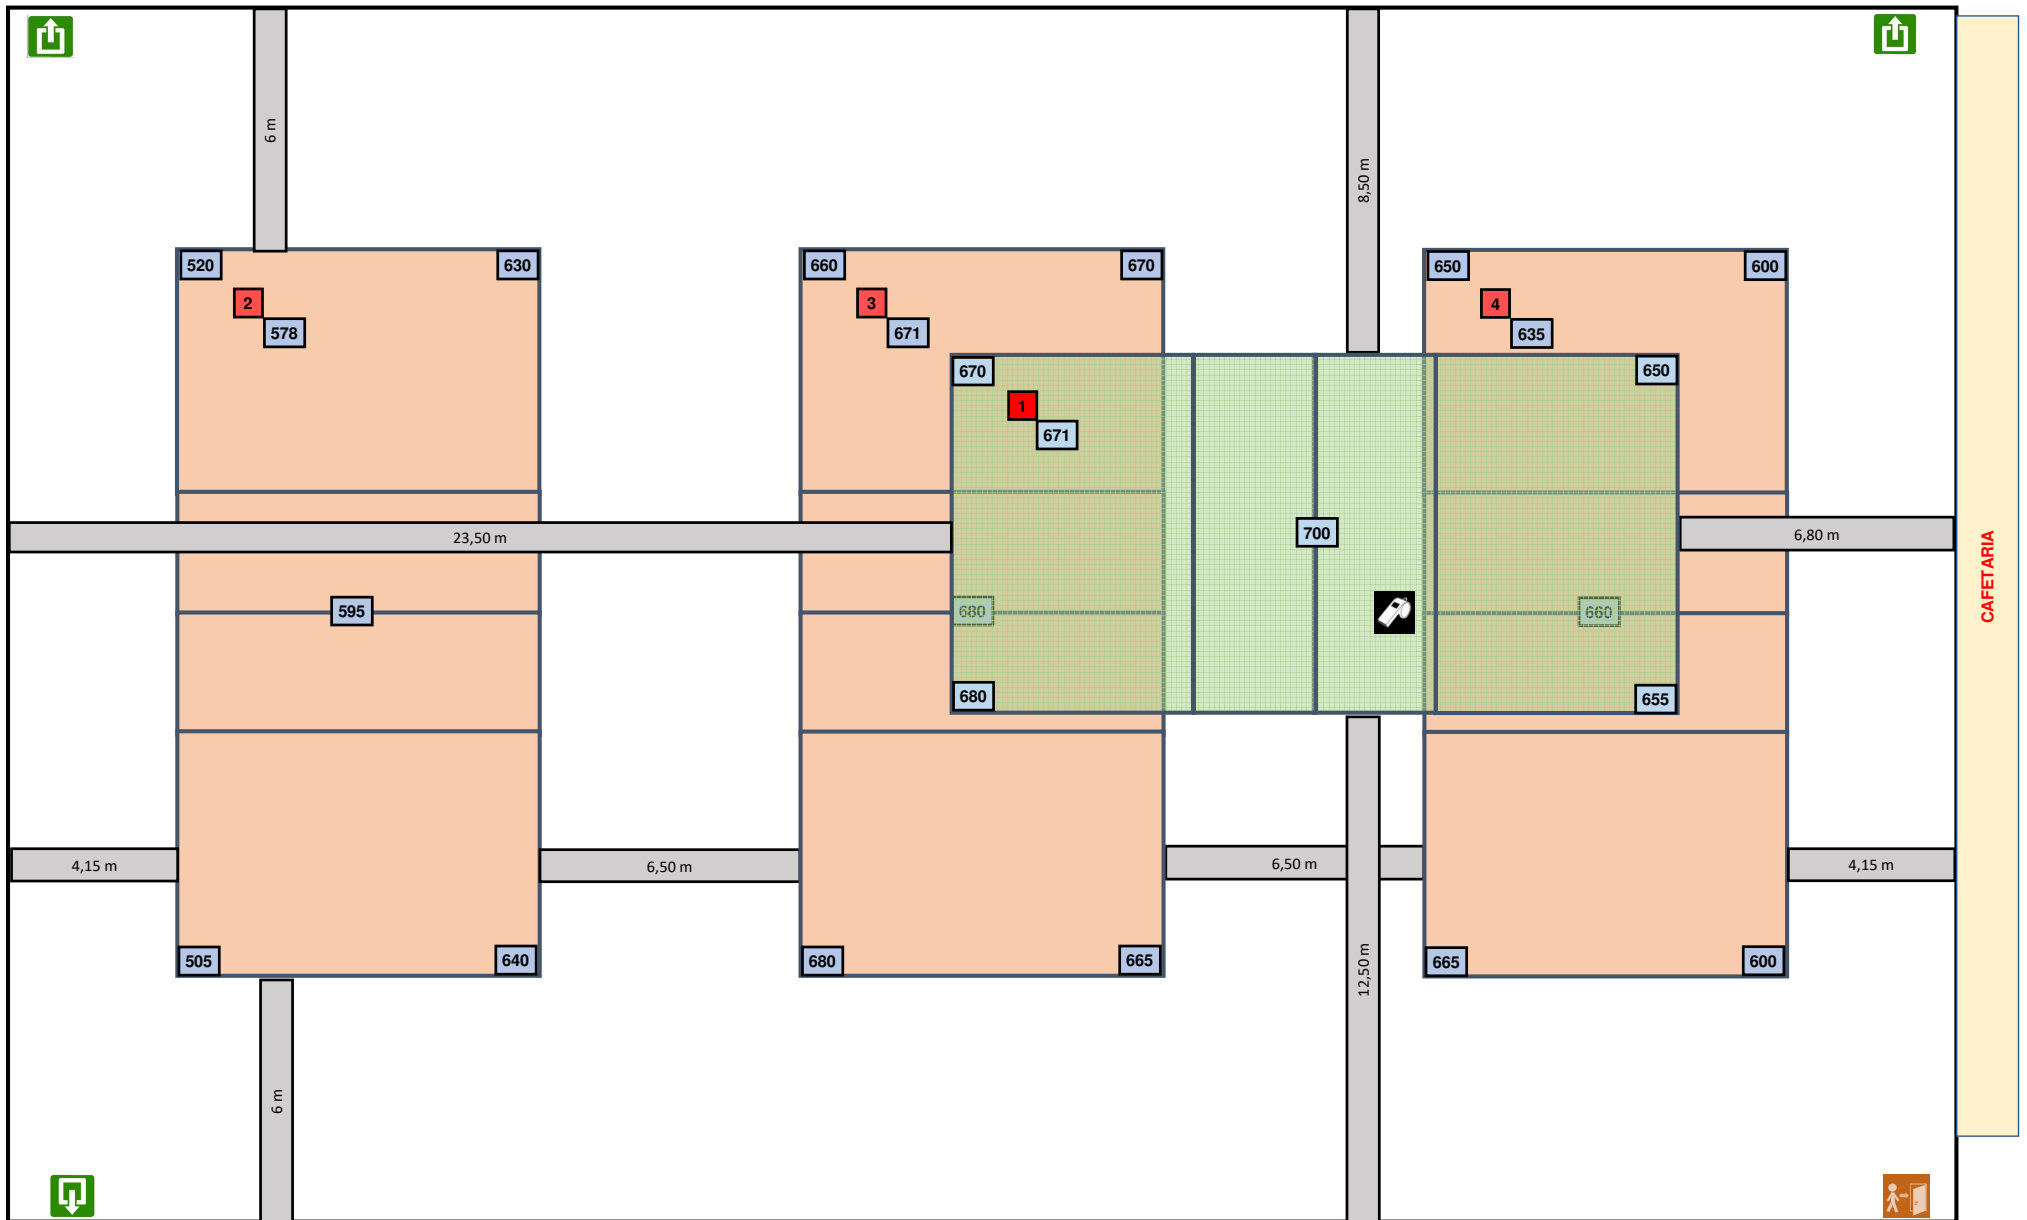

26/07/2025

2-OPM-1830-1-(4)-Machelen new